
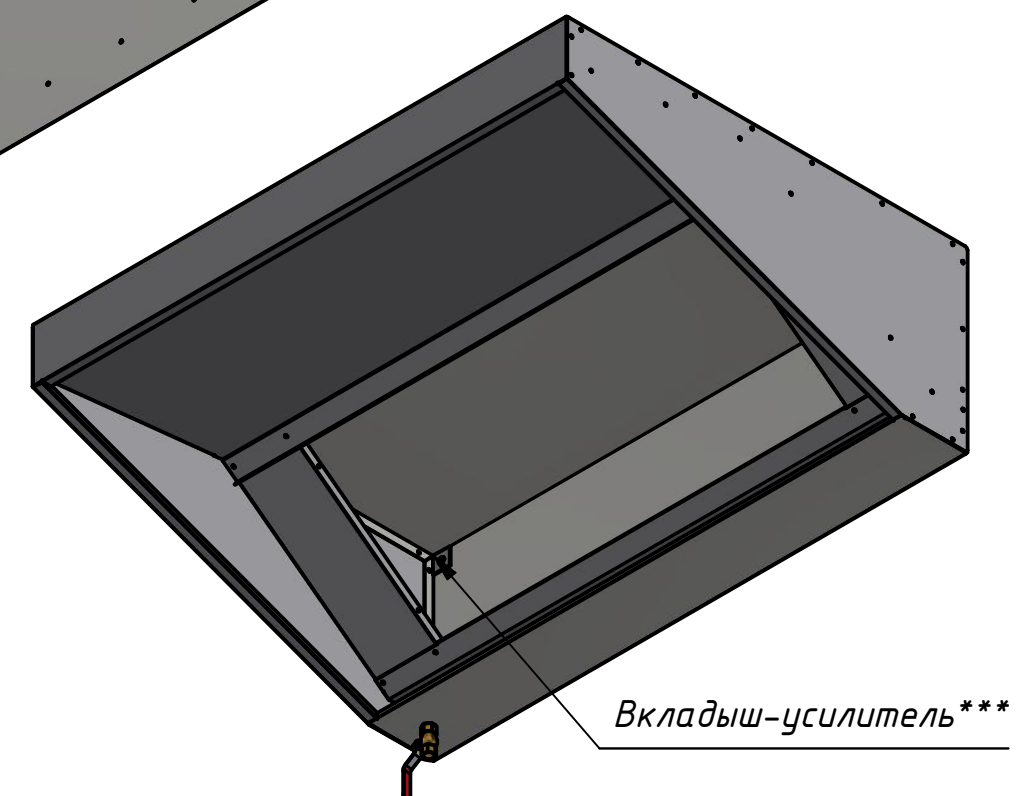
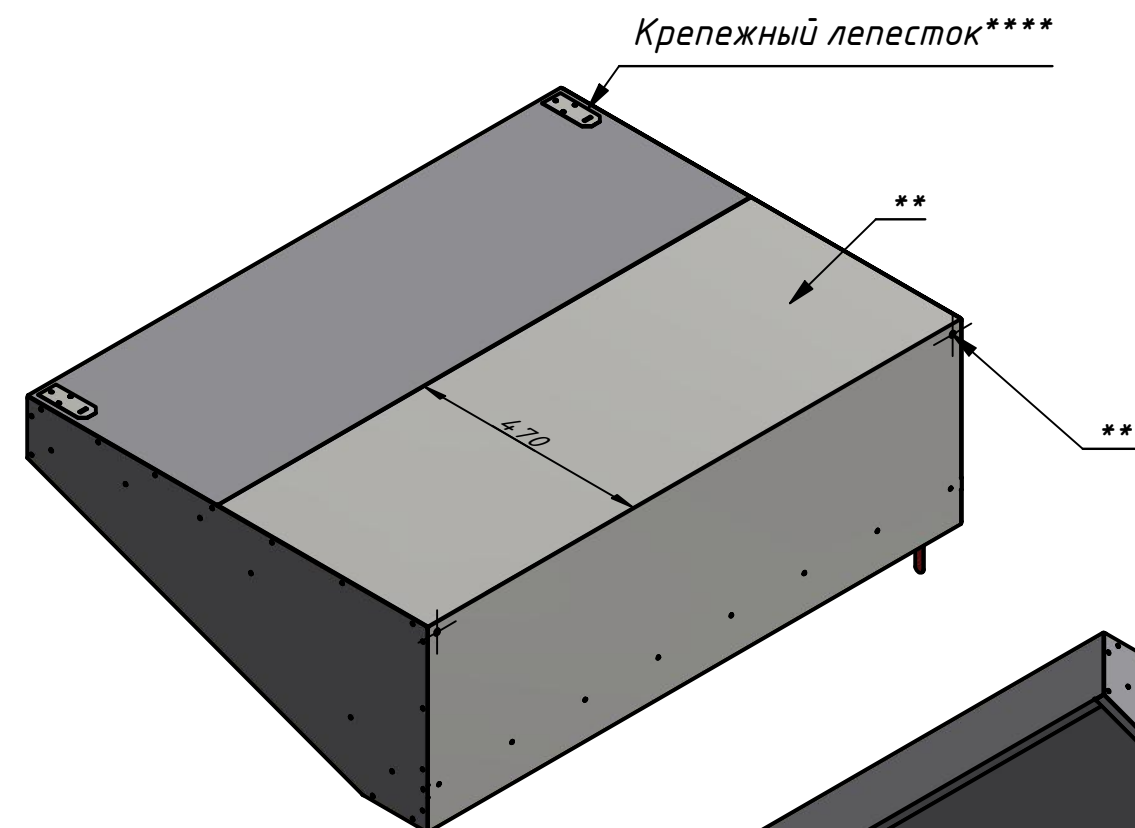
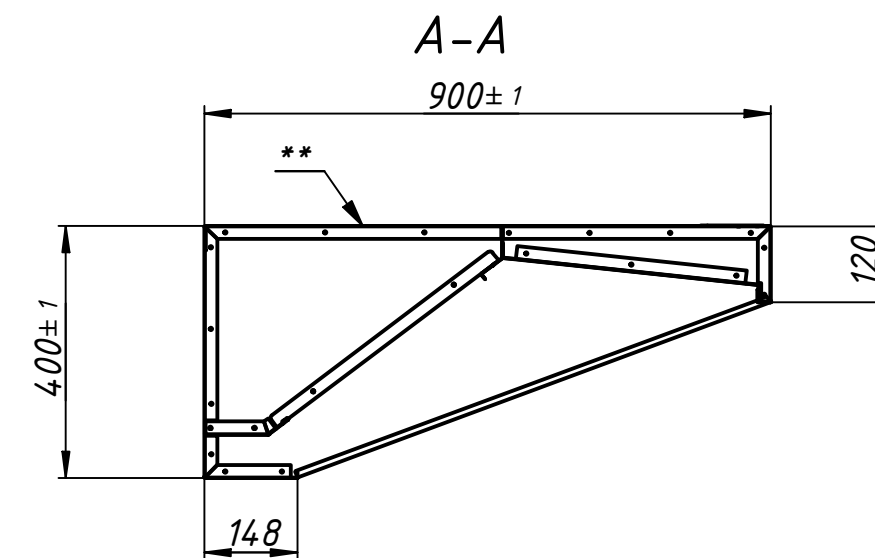
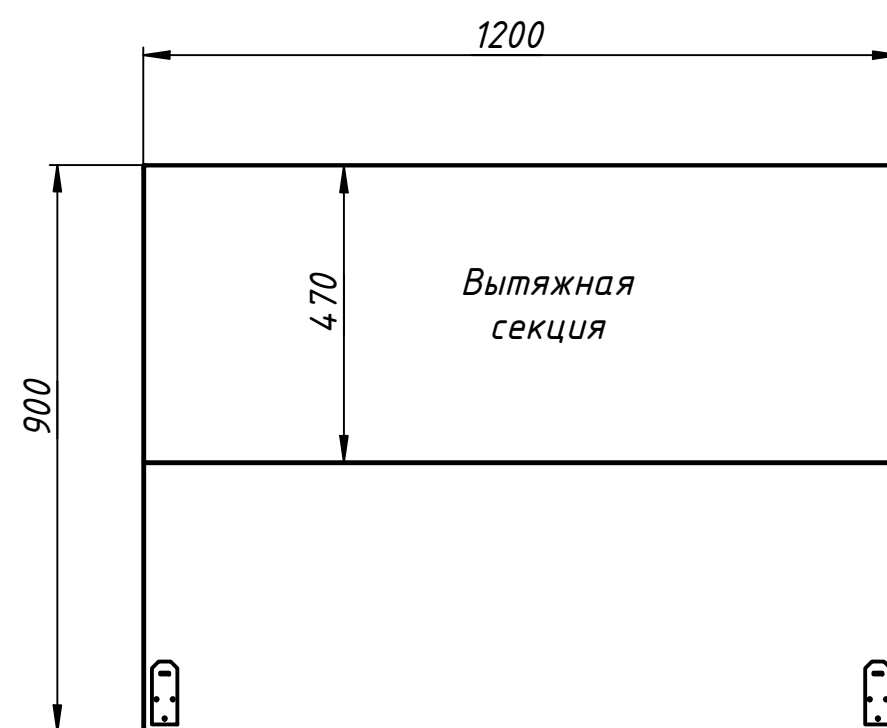


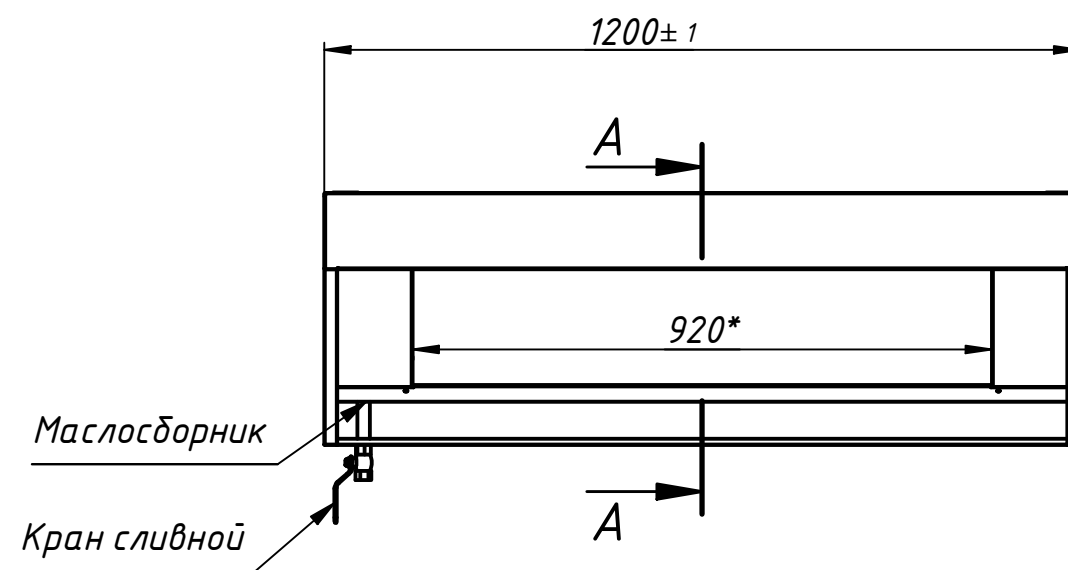

* Место монтажа жироулавливающих фильтров.
На чертеже не показаны. Входят в комплект Вентоотсоса.

** Монтаж труб воздуховодов осуществляется в районе вытяжной секции.

*** На задней стенке имеются отверстия для монтажа вентоотсоса к стене.

**** Использование Крепежных лепестков для крепления к потолку – обязательно.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЗВП-211_1209

Лист

Копировал

Формат А3